



ДЕРЖЛІКСЛУЖБА

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА
КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

вул. Української Повстанської Армії 29, м. Полтава, 36039, тел/факс (0532) 56-20-07,
e-mail: dls.pl@dls.gov.ua, <https://www.dls.gov.ua>, код за ЄДРПОУ 36902962

№ _____

На № _____

від _____

**Суб'єктам господарювання що
провадять діяльність з роздрібної
торгівлі лікарськими засобами**

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Полтавській області нагадує, що у відповідності до абз. 5 п. 165 постанови КМУ від 30.11.2016 №929 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)»: *ліцензіат, який провадить діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами забезпечує створення необхідних умов для вільного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат.*

Дані норми, стандарти і правила викладені в ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» (далі - ДБН В.2.2-40:2018) зі змінами № 1, № 2, № 3.

Зміна №3 до ДБН В.2.2-40:2018 затверджена наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 20.11.2025 № 1617 та набула чинності **01.04.2026.**

Вимоги до відкритих сходів пішохідних шляхів встановлено пунктами **3.63, 5.1., 5.2., 5.3, 6.1, 8.4.2 ДБН В.2.2-40:2018.**

Вхідну площадку будівлі та сходи на вході рекомендується облаштовувати: навісом, водовідводом як з поверхні площадки/сходів, так із покриття навісу. Залежно від місцевих кліматичних умов підігрів площадки слід встановлювати за завданням на проектування. Поверхні покриття вхідних площадок повинні бути шорсткими, не допускати ковзання при намоканні і мати поперечний ухил у межах 1-2 %.

Поверхні покриття вхідних площадок повинні бути твердими, не допускати ковзання при намоканні і мати поперечний ухил у межах 1-2 %.

Вхідна площадка висотою більш ніж 0,2 м повинна мати огороження.

Відкриті сходи на пішохідних шляхах повинні бути рівними, суцільними, з підсходишками (лицьова вертикальна частина сходинок), із шорсткуватою поверхнею. Ширину маршів відкритих сходів на пішохідних шляхах допускається приймати не менше



Мв
Державна служба з лікарських засобів та контролю за
наркотиками у Полтавській області
№618-01.1/01.0/05.17-26 від 04.08.2026
КЕП: Андрієнко Н. В. 04.08.2026 16:22
3FAA9288358EC00304000000CB082000C248E800

Між маршами відкритих сходів на пішохідних шляхах слід влаштовувати горизонтальні площадки завширшки не менше ширини сходів і завдовжки не менше ніж 1,5 м. Марші відкритих сходів на пішохідних шляхах повинні мати **не менше трьох сходинок, але не більше ніж 18**. Поодинокі сходинки відкритих сходів повинні замінюватися пандусами.

Параметри відкритих сходів та ганків повинні відповідати вимогам :

ширина маршу – не менше ніж 1,35 м;


глибина сходинок – не менше ніж 0,36 м;

висота сходинок – не більше ніж 0,12 м;

поперечний кут нахилу площадки, ганків та сходів – у межах 1–2 %;

контрастне маркування першої та останньої сходинок здійснюється відповідно до додатка Ж ДБН В.2.2-40:2018.

Допускається збереження параметрів існуючих сходів при капітальному ремонті та реставрації.

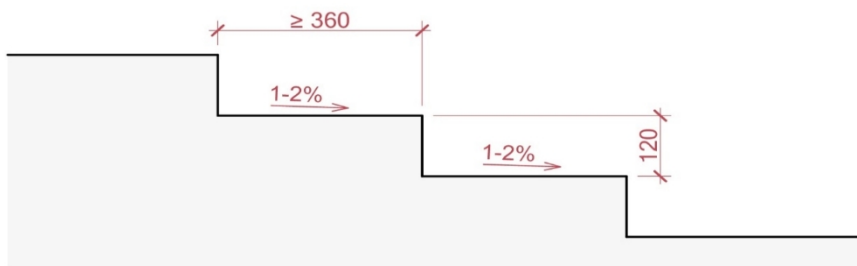


Перед дверима «доступних входів» слід передбачати вільний простір для можливості маневрування на кріслі колісному розмірами не менше ніж:


1,5 м х 2,0 м під час нового будівництва;

1,5 м х 1,5 м під час реконструкції.


При цьому входні двері у положенні «відчинено» не повинні перекривати шлях руху з пандуса.

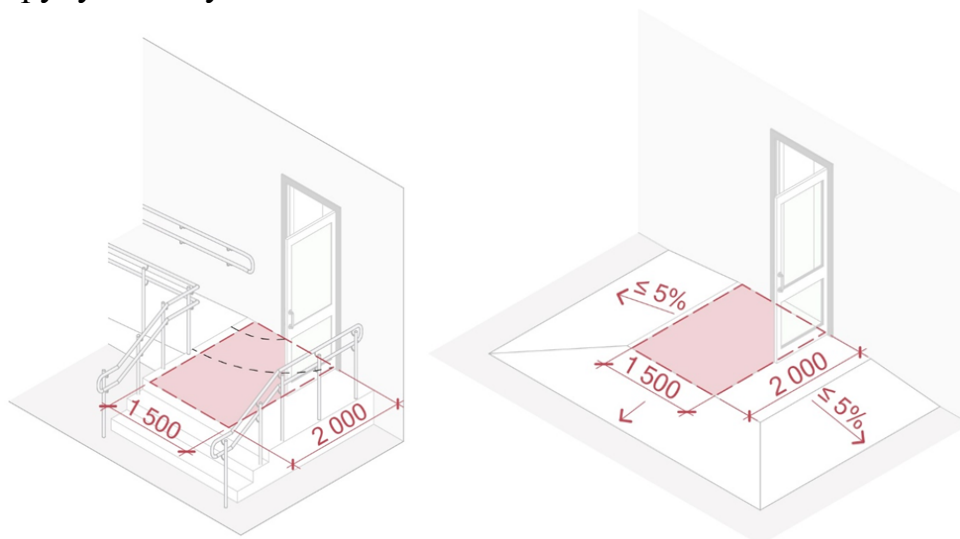

Відкриті сходи пішохідних шляхів повинні мати з обох боків поручні на висоті 0,7 м і 0,9 м.

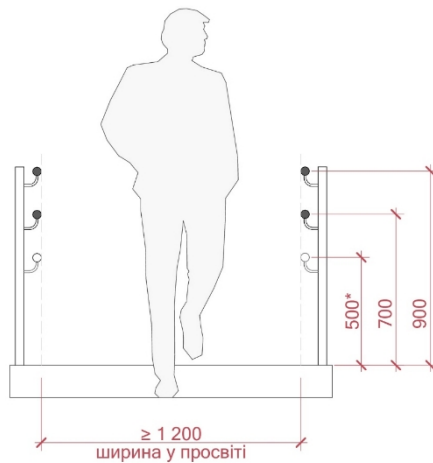


Завершальні частини поручнів повинні мати продовження по горизонталі на 0,3 м із заокругленням **як вгорі, так і внизу** .

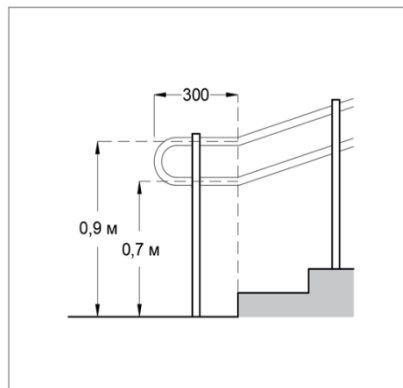

Поручні повинні бути безпервними за всією довжиною сходового маршу та проміжних майданчиків, крім місць, де вони перетинаються з іншими пішохідними шляхами.

Відстань від бічної стіни повинна бути не менше ніж 0,04 м у місцях кріплення поручня. Поручні повинні мати круглий переріз діаметром (0,035–0,045) м.

Допускається встановлення поручнів прямокутного перерізу із заокругленими кряями

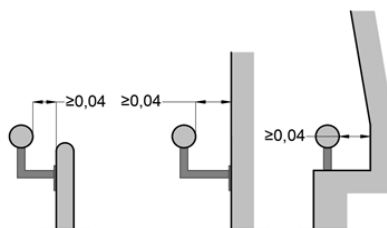


За ширини відкритих сходів **4 м і більше** слід додатково передбачати **не менше одного розділового поручня**. При цьому необхідно забезпечити **проходи шириною у просвіті не менше ніж 1,8 м**.

Поручні відкритих сходів повинні за кольором контрастно відрізнятися від кольору поверхні сходів та інших прилеглих поверхонь.

При влаштуванні поручнів відкритих сходів рекомендується уникати поверхонь, що створюють відблиски. Поверхня поручнів має бути гладкою, але забезпечувати достатній опір ковзанню для рук.


У разі кріплення поручнів до вертикальних опор, перша та остання вертикальні опори (як вгорі, так і внизу) мають бути розташовані на відстані (0,15–0,2) м від краю заокругленої частини поручня.

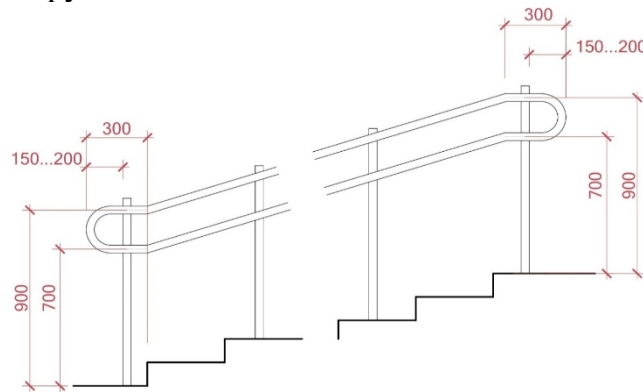

Таке розташування першої та останньої вертикальних опор перешкоджає травмуванню осіб із порушенням зору, які користуються тростиною.

Контрастне маркування першої та останньої сходинок здійснюється відповідно до додатка Ж ДБН В.2.2-40:2018.

Способи забезпечення контрастного співвідношення кольорів відповідно до типів об'єктів

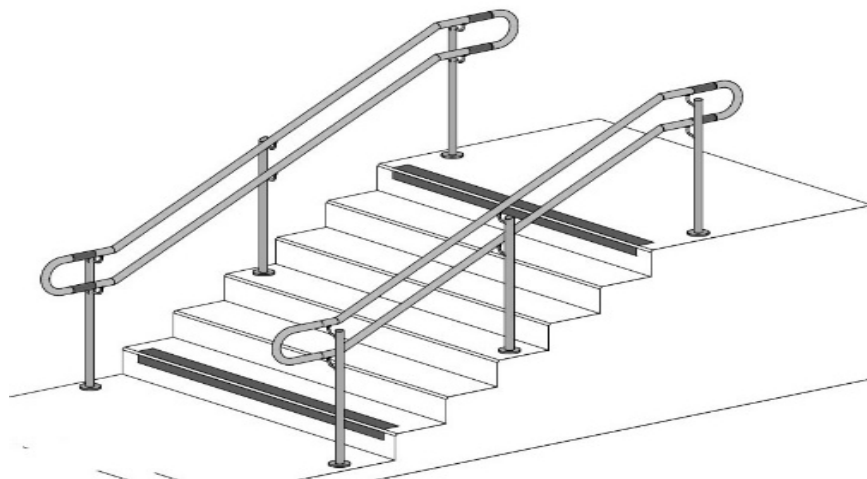

Контрастно маркуватися або відокремлюватися обов'язково повинні зокрема сходи відкриті (складові елементи сходів), перша та остання сходинка сходового маршу по краю сходинки, інші сходинки за умови, що вони відрізняються одна від одної за висотою, глибиною, шириною, мають інші відмінності за формою тощо, поручні на сходах.

Способи забезпечення контрастного співвідношення кольорів

Типи об'єктів, елементів та конструкцій	Спосіб забезпечення контрастного співвідношення кольорів	
	Стандартні (універсальні) рішення	Спеціальні рішення
Перша та остання сходинки сходового маршу	Контрастне відокремлення: оздоблення першої та останньої сходинок (їхніх країв) за всією шириною	Горизонтальну площину сходинки маркують по краю контрастною смугою завширшки не менше ніж 0,1

	матеріалом, що за кольором контрастує з покриттям решти сходів	м; вертикальну площину сходинок (підсходинок) маркують смугою заввишки не менше ніж 0,05 м
Інші сходинок – за умови, що вони відрізняються одна від одної за висотою, глибиною, шириною, мають інші відмінності за формою тощо	Контрастне відокремлення: оздоблення країв сходинок за всією шириною матеріалом, що за кольором контрастує з покриттям решти сходів	
Поручні на сходах	Контрастне відокремлення: встановлення поручнів, що за кольором контрастують з прилеглими елементами конструкцій, поверхнями та середовищем	На поверхню поручня наноситься фарба, стрічка, плівка контрастного кольору

Начальник

Наталія АНДРІЄНКО

Наталія МОСКАЛЕНКО, 0532-56-20-07